

Информация по котельным филиала АО "АТЭК" "Гулькевичские тепловые сети", расположенным в Николенском сельском поселении по состоянию на 01.01.2026 г.

| № п/п               | Номер, адрес котельной                            | Протяженность тепловой сети, км в двухтрубн.исч. |       | Вид прокладки тепловой сети | Количество реализованной тепловой энергии (АО), Гкал/год | Количество отпущенной тепловой энергии, Гкал/год | Количество выработанной тепловой энергии, Гкал/год | Количество тепловой энергии на СН, Гкал/год | Потери фактические, Гкал/год | Потери в тепловых сетях, % | Потери нормативные, Гкал/год (%) | Вид потребляемого топлива | Количество израсходованного топлива для выработки тепловой энергии |                                  | Фактический удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|                     |                                                   | цо                                               | гвс   |                             |                                                          |                                                  |                                                    |                                             |                              |                            |                                  |                           | Условное топливо, т.у.т.                                           | Натуральное топливо, тн./тыс. м3 |                                                   |
| 1                   | Котельная № 20 с.Николенское, ул.Октябрьская, 128 | 0,160                                            | 0,000 | надземная                   | 116,285                                                  | 137,89                                           | 140,427                                            | 2,542                                       | 25,216                       | 18,29                      | 23,67 (16,9)                     | природный газ             | 24,026                                                             | 20,177                           | 171,09                                            |
| 2                   | Котельная № 28 с.Николенское, ул.Заречная, 233-А  | 0,064                                            | 0,000 | подземная                   | 222,750                                                  | 293,82                                           | 299,234                                            | 5,417                                       | 10,342                       | 3,52                       | 6,7 (2,9)                        | природный газ             | 52,905                                                             | 44,420                           | 176,80                                            |
| Итого по поселению: |                                                   | 0,224                                            | 0,000 | надземная / подземная       | 339,035                                                  | 431,70                                           | 439,661                                            | 7,959                                       | 35,558                       | 8,24                       | 30,37 (7,95)                     | природный газ             | 76,931                                                             | 64,597                           | 174,98                                            |

Таблица по характеристике водяных тепловых сетей котельной №20 на балансе Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по состоянию на 01.01.2026 г.

| Наименование участка  | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь (в случае проведения тепловых испытаний), К | Часовые тепловые потери, | Фактические часовые тепловые потери (в случае наличия прибора учета), | Объем трубопроводов тепловых сетей, | Примечание                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                       |                                           |                                          |                            |               |                                       |                                                           |                          |                                                                                              |                          |                                                                       |                                     |                                            |
| 1                     | 2                                         | 3                                        | 4                          | 5             | 6                                     | 7                                                         | 8                        | 9                                                                                            | 10                       | 11                                                                    | 12                                  | 13                                         |
| Кот - ТК1             | 76                                        | 43                                       | ИПСТ                       | надземная     | 1999                                  |                                                           | отопление                | 1,25                                                                                         | 1577,03                  |                                                                       | 0,390                               |                                            |
| ТК1-Д/с №42           | 76                                        | 17                                       | ИПСТ                       | надземная     | 2014                                  |                                                           | отопление                | 1,25                                                                                         | 589,48                   |                                                                       | 0,154                               | Замена части участка теплосети в 2014 году |
| ТК2 — ДК (библиотека) | 57                                        | 37                                       | ИПСТ                       | надземная     | 1999                                  |                                                           | отопление                | 1,25                                                                                         | 1146,08                  |                                                                       | 0,189                               |                                            |
| ТК1-ТК2               | 57                                        | 63                                       | ИПСТ                       | надземная     | 2014                                  |                                                           | отопление                | 1,25                                                                                         | 1951,43                  |                                                                       | 0,321                               | Замена части участка теплосети в 2014 году |

Таблица по характеристике водяных тепловых сетей котельной №28 на балансе Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по состоянию на 01.01.2026 г.

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь (в случае проведения тепловых испытаний), К | Часовые тепловые потери, | Фактические часовые тепловые потери (в случае наличия прибора учета), | Объем трубопроводов тепловых сетей, | Примечание                                             |
|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                      |                                           |                                          |                            |               |                                       |                                                           |                          |                                                                                              |                          |                                                                       |                                     |                                                        |
| 1                    | 2                                         | 3                                        | 4                          | 5             | 6                                     | 7                                                         | 8                        | 9                                                                                            | 10                       | 11                                                                    | 12                                  | 13                                                     |
| Кот — СОШ №18        | 90                                        | 64                                       | ИПСТ                       | подземная     | 2019                                  | 1                                                         | отопление                | 1,2                                                                                          | 1 476,10                 |                                                                       | 0,814                               | Замена части участка теплосети при ремонте в 2019 году |


### Приложение № 3

## Структура полезного отпуска и расчет затрат на топливо котельных Филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» за 2025 год

| №<br>п/п  | Наименование показателей                                           | Ед. измерения            | Николенское сельское поселение |           |          |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|
|           |                                                                    |                          | Всего                          | Отопление | ГВС      | Пар      |
| <b>1.</b> | <b>ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ, В Т.Ч.</b>                                |                          |                                |           |          |          |
| 1.1.      | Выработка тепловой энергии                                         | Гкал                     | 439,661                        | 439,661   | 0,000    | 0,00     |
| 1.2.      | Расход тепла на собственные нужды котел                            | Гкал                     | 7,959                          | 7,959     | 0,000    | 0,00     |
|           |                                                                    | %                        | 1,81                           | 1,81      | 0,000    | 0,00     |
| 1.3.      | Покупная тепловая энергия                                          | Гкал                     | 0,000                          | 0,000     | 0,000    | 0,00     |
| 1.4.      | Отпуск в сеть с учетом покупного тепла                             | Гкал                     | 431,702                        | 431,702   | 0,000    | 0,00     |
| 1.5.      | Потери в сетях                                                     | Гкал                     | 35,558                         | 35,558    | 0,000    | 0,00     |
|           |                                                                    | %                        | 8,24                           | 8,24      | 0,000    | 0,00     |
| 1.6.      | Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.:                         | Гкал                     | 339,035                        | 339,035   | 0,000    | 0,00     |
|           | 1) на сторону:                                                     | Гкал                     |                                |           |          |          |
|           | - население;                                                       | Гкал                     | 0,000                          | 0,000     | 0,000    | 0,00     |
|           | - бюджетные организации;                                           | Гкал                     | 339,035                        | 339,035   | 0,000    | 0,00     |
|           | - прочие потребители                                               | Гкал                     | 0,000                          | 0,000     | 0,000    | 0,00     |
|           | 2) собственное потребление                                         | Гкал                     |                                |           |          |          |
| 1.7.      | Расход условного топлива                                           | т.у.т.                   | 76,931                         | 76,931    | 0,000    | 0,00     |
|           | Удельный расход условного топлива                                  | кг.у.т/Гкал              | 174,98                         | 174,98    | 0,000    | 0,00     |
| 1.8.      | Средняя цена топлива без НДС                                       | руб/т.у.т                | 7 620,966                      | 7 620,966 | 0,000    | 0,00     |
|           | Стоимость топлива                                                  | тыс.руб.                 | 586,29                         | 586,29    | 0,00     | 0,00     |
| <b>2.</b> | <b>ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ</b>                                           |                          |                                |           |          |          |
| 2.1.      | Выработка тепловой энергии                                         | Гкал                     | 439,661                        | 439,661   | 0,000    | 0,00     |
| 2.2.      | Расход тепла на собственные нужды котел                            | Гкал                     | 7,959                          | 7,959     | 0,000    | 0,00     |
|           |                                                                    | %                        | 1,81                           | 1,81      | 0,000    | 0,00     |
| 2.3.      | Отпуск в сеть                                                      | Гкал                     | 431,702                        | 431,702   | 0,000    | 0,00     |
| 2.4.      | Потери в сетях                                                     | Гкал                     | 35,558                         | 35,558    | 0,000    | 0,00     |
|           |                                                                    | %                        | 8,237                          | 8,237     | 0,000    | 0,00     |
| 2.5.      | Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.:                         | Гкал                     | 339,035                        | 339,035   | 0,000    | 0,00     |
|           | 1) на сторону:                                                     | Гкал                     |                                |           |          |          |
|           | - население;                                                       | Гкал                     | 0,000                          | 0,000     | 0,000    | 0,00     |
|           | - бюджетные организации;                                           | Гкал                     | 339,035                        | 339,035   | 0,000    | 0,00     |
|           | - прочие потребители                                               | Гкал                     | 0,000                          | 0,000     | 0,000    | 0,00     |
|           | 2) собственное потребление                                         | Гкал                     |                                |           |          |          |
| 2.6.      | Расход условного топлива (газа)                                    | т.у.т.                   | 76,931                         | 76,931    | 0,000    | 0,00     |
|           | Удельный расход условного топлива                                  | кг.у.т/Гкал              | 174,98                         | 174,98    | 0,000    | 0,00     |
| 2.7.      | Расход природного газа ВСЕГО, в том числе по группам потребителей: | тыс. м <sup>3</sup>      | 64,597                         | 64,597    | 0,000    | 0,00     |
|           | до 0,01 включительно                                               | тыс. м <sup>3</sup>      | 0,000                          | 0,000     | 0,000    | 0,000    |
|           | от 0,01 до 0,1 включительно                                        | тыс. м <sup>3</sup>      | 64,597                         | 64,597    | 0,000    | 0,000    |
|           | от 0,1 до 1 включительно                                           | тыс. м <sup>3</sup>      | 0,000                          | 0,000     | 0,000    | 0,000    |
|           | от 1 до 10 включительно                                            | тыс. м <sup>3</sup>      | 0,000                          | 0,000     | 0,000    | 0,000    |
|           | от 10 до 100 включительно                                          | тыс. м <sup>3</sup>      | 0,000                          | 0,000     | 0,000    | 0,000    |
| 2.8.      | Цена газа без НДС по группам потребления                           |                          | 9 076,10                       | 9 076,10  | 9 076,10 | 9 076,10 |
|           | до 0,01 включительно                                               | руб/1тыс. м <sup>3</sup> |                                |           |          |          |
|           | от 0,01 до 0,1 включительно                                        | руб/1тыс. м <sup>3</sup> |                                |           |          |          |
|           | от 0,1 до 1 включительно                                           | руб/1тыс. м <sup>3</sup> |                                |           |          |          |
|           | от 1 до 10 включительно                                            | руб/1тыс. м <sup>3</sup> |                                |           |          |          |
|           | от 10 до 100 включительно                                          | руб/1тыс. м <sup>3</sup> |                                |           |          |          |
| 2.9.      | Стоимость топлива                                                  | тыс.руб.                 | 586,29                         | 586,29    | 0,00     | 0,00     |

Схема наружных тепловых сетей котельной № 20  
с. Николенинское, ул Октябрьская, 126.

Утверждаю  
Главный инженер филиала АО "АТЭК"  
"Гулденбичские тепловые сети"  
Аристов С. В.  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 г.

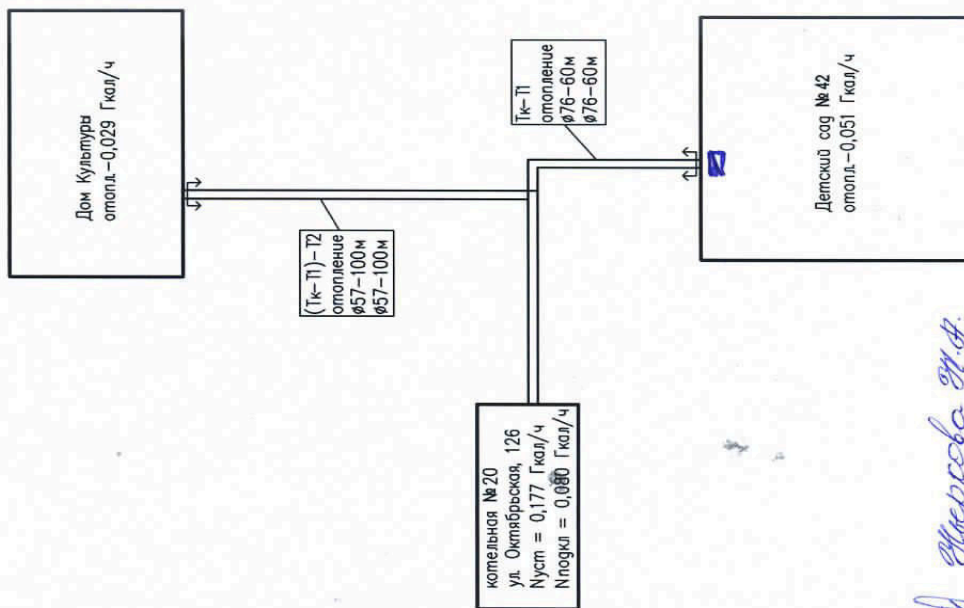

Условные обозначения:  
наземная прокладка  
линия разграничения балансовой принадлежности


Составил  
Согласована:

*А.И.И.*  
*Михайлова И.А.*

# Приложение №5

## Схема наружных тепловых сетей котельной № 28 с. Николенское, ул. Заречная, 233а

Утверждаю  
Главный инженер филиала АО "АТЭК"  
Пулкеевичские тепловые сети"  
Аристов С. В.  
" " " 2023 г.

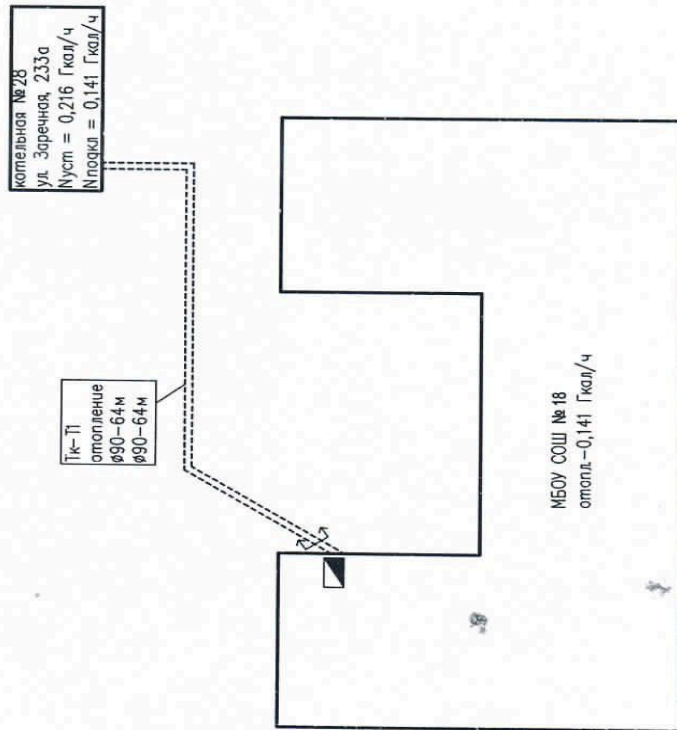

Условные обозначения:

- изданная прокладка
- ↕ линия разграничения балансовой принадлежности
- ▣ тепловой счетчик

Составил  
Согласована:

*Александрова Н.А.*  
*Мохомов Н.А.*



**АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.11.2015

с. Николенское

№ 104

**Об определении единой теплоснабжающей организации на территории  
Николенского сельского поселения Гулькевичского района**

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии со статьей 6 главы 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь уставом Николенского сельского поселения Гулькевичского района постановляю:

1. Определить филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» единой теплоснабжающей организацией на территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района.

2. Установить зонами деятельности единой теплоснабжающей организации на территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» следующие объекты:

- а) с. Николенское, ул. Заречная, б/н- МБОУ СОШ №18;
- б) с. Николенское, ул. Октябрьская, 126- МДОУ д/с №42;
- в) с. Николенское, ул. Мира 23 в, здание библиотеки.

3. Единой теплоснабжающей организации филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» обеспечить теплоснабжение, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе теплоснабжения, в пределах зоны деятельности.

4. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных для обнародования и разместить на официальном сайте Николенского сельского поселения Гулькевичского района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Николенского сельского поселения  
Гулькевичского района



А.А. Васильев




Радиус действия котельной №20 Приложение №7

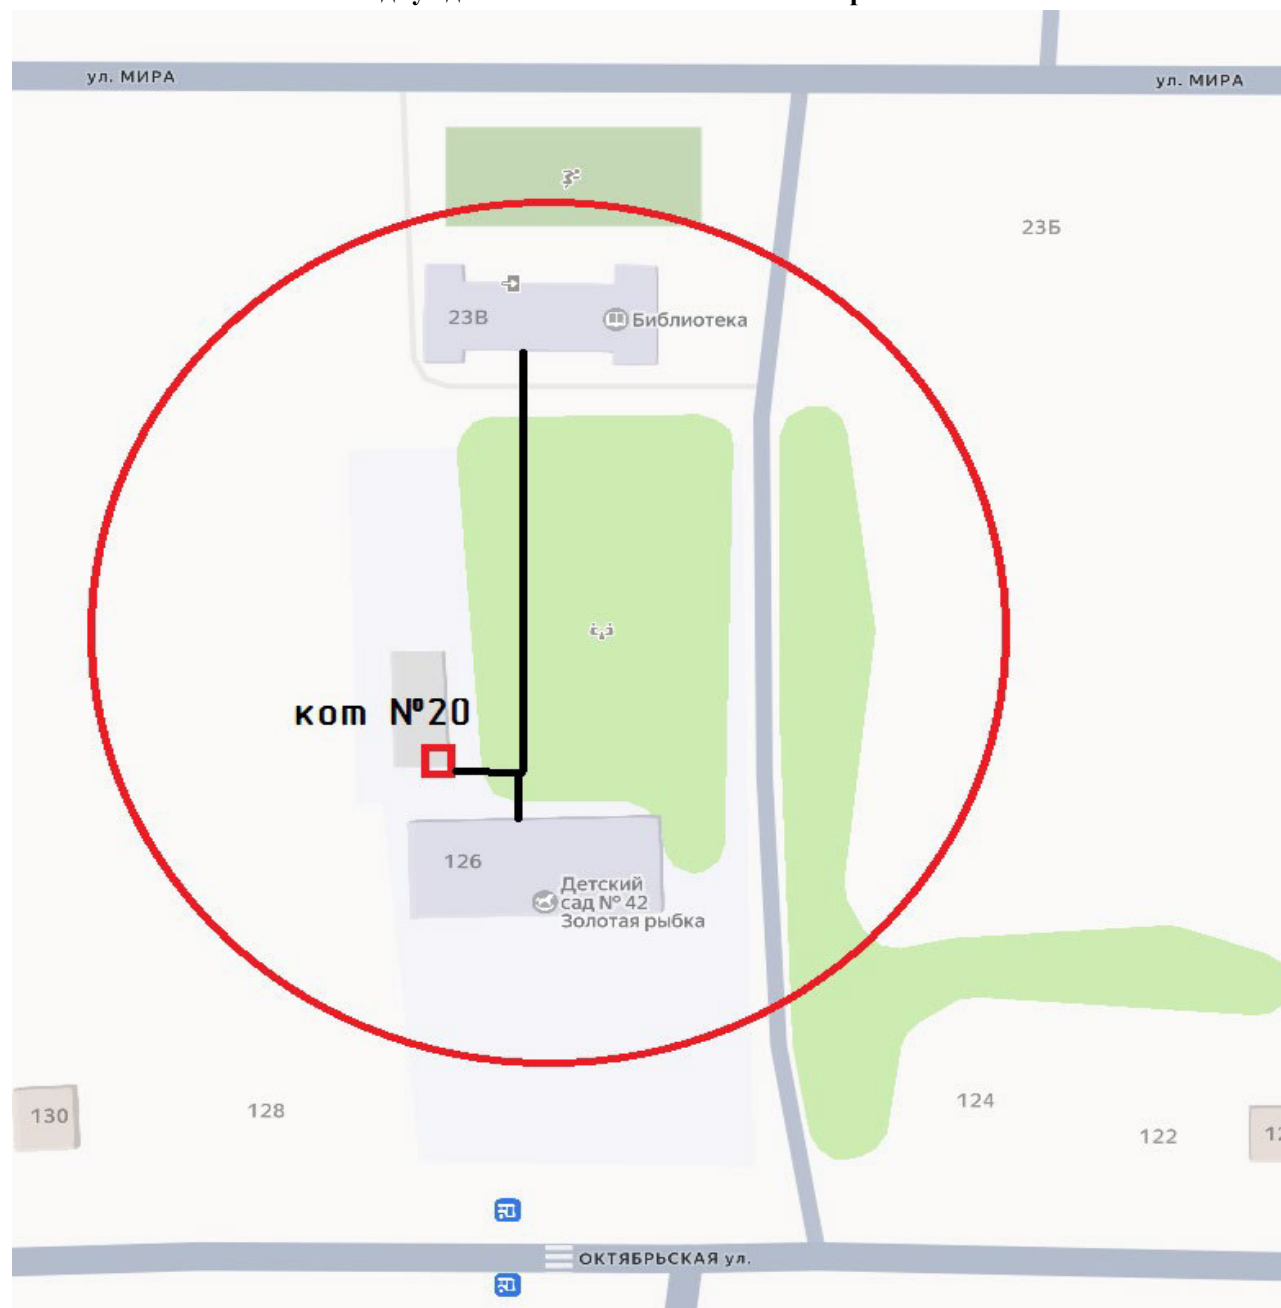

## Радиус действия котельной №28

## Приложение №8

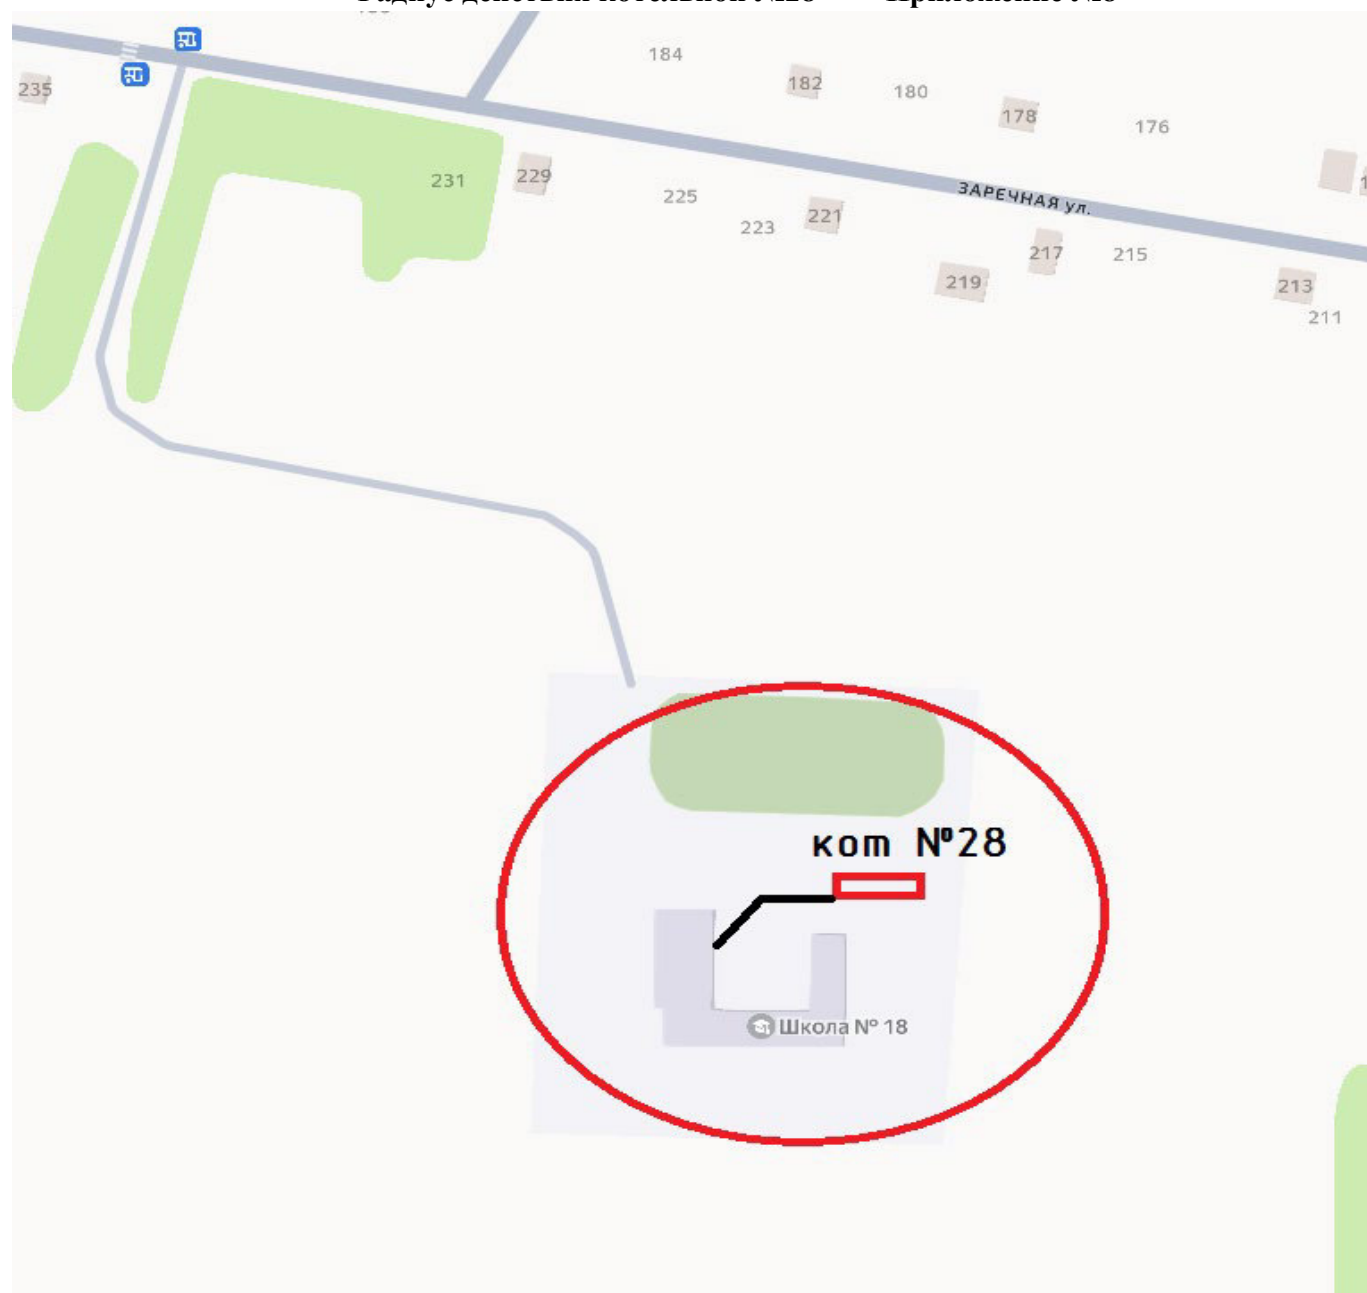





**АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.11.2015

с. Николенское

№ 111

**Об утверждении актуализированной, по состоянию на 2016 год,  
схемы теплоснабжения Николенского сельского поселения  
Гулькевичского района до 2030 года**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в связи с приведением схемы теплоснабжения в соответствие с действующим законодательством, постановляю:

1. Утвердить актуализированную, по состоянию на 2016 год, схему теплоснабжения Николенского сельского поселения Гулькевичского района до 2030 года (приложение).
2. Официально обнародовать настоящее постановление путем доведения до всеобщего сведения граждан, проживающих на территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района, посредством размещения его в специально установленных местах, и разместить на официальном сайте Николенского сельского поселения Гулькевичского района [sp-nikolenskoe.ru](http://sp-nikolenskoe.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Николенского сельского поселения  
Гулькевичского района



А.А. Васильев